

檔 號：


保存年限：

## 經濟部標準檢驗局 公告

發文日期：中華民國112年3月6日

發文字號：經標一字第11210003160號

附件：目錄及勘誤表

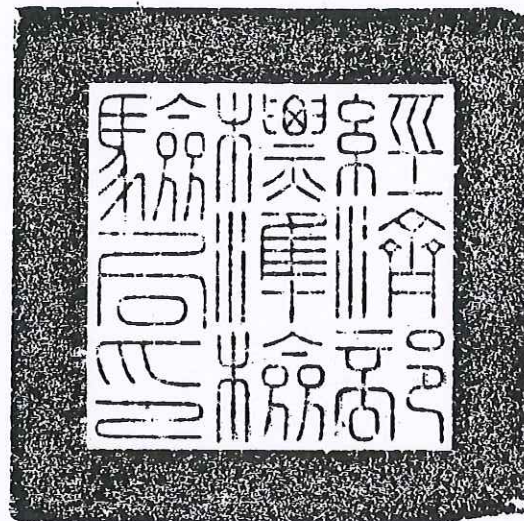

主旨：勘誤CNS 3989「低電壓電動機控制中心」等7種國家標準  
(如目錄及勘誤表)。

依據：國家標準制定辦法第15條。

公告事項：勘誤國家標準共7種(如目錄及勘誤表)。

代理局長 謝翰璋

裝

訂

線

經濟部標準檢驗局  
勘誤國家標準目錄

| 標準總號  | 類號    | 標準名稱                    | 頁數 |
|-------|-------|-------------------------|----|
| 3989  | C1044 | 低電壓電動機控制中心              | 1  |
| 4028  | B2145 | 螺帽之機械性質(有效螺紋長度在0.4d以上者) | 1  |
| 10798 | C3184 | 冷凍冷藏展示櫃—分類、要求及試驗條件      | 1  |
| 12268 | K2202 | 環氧樹脂系三聚磷酸鋁防銹底漆          | 1  |
| 13512 | A2258 | 墁砌水泥                    | 1  |
| 13542 | C4470 | 低電壓金屬閉鎖型配電箱             | 1  |
| 15633 | A2306 | 袋裝乾拌無收縮水硬性水泥灰漿          | 1  |

# 低電壓電動機控制中心

勘誤表(2)

勘誤日期：112年3月6日

| 頁次 | 位置          | 原文                               | 更正                                        |
|----|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|
| 7  | 7.4.2(1)(b) | 單相電路 第 1 相 紅<br>中性相 黑<br>第 2 相 藍 | 單相電路 第 1 相 紅<br>中性相 <u>白或灰</u><br>第 2 相 藍 |

國家標準勘誤表

(共 1 頁)

本標準非經本局同意不得翻印

螺帽之機械性質 (有效螺紋長度在  $0.4d$  以上者)

勘誤表(1)

勘誤日期：112 年 3 月 6 日

| 頁次 | 位置                                | 原文           | 更正            |
|----|-----------------------------------|--------------|---------------|
| 5  | 表 7<br>M18<br>強度 5<br>型 1<br>安全負載 | <u>12100</u> | <u>121000</u> |

國家標準勘誤表

(共 1 頁)

本標準非經本局同意不得翻印



## 冷凍冷藏展示櫃一分類、要求及試驗條件

勘誤表(1)

勘誤日期：112 年 3 月 6 日

| 頁次 | 位置          | 原文                                                                                                                                      | 更正                                                                                               |
|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26 | 5.3.2.3.3.2 | 深度在 550 mm 以下之冷凍冷藏底板，應於底板深度之中央處設置第 3 個橫向截面，許可差如下。                                                                                       | 深度超過 550 mm 之冷凍冷藏底板，應於底板深度之中央處設置第 3 個橫向截面，許可差如下。                                                 |
| 43 | 5.3.3.2     | 對於用於食品冷藏之 2 扇門，在 0 min 時開啟編號 1 之門，在 5 min 時開啟編號 2 之門，在 10 min 時開啟編號 1 之門，在 3 min 時開啟編號 2 之門，在 6 min 時開啟編號 1 之門，在 9 min 時開啟編號 2 之門，依此類推。 | 對於用於食品冷藏之 2 扇門，在 0 min 時開啟編號 1 之門，在 3 min 時開啟編號 2 之門，在 6 min 時開啟編號 1 之門，在 9 min 時開啟編號 2 之門，依此類推。 |

(共 1 頁)

本標準非經本局同意不得翻印

## 環氧樹脂系三聚磷酸鋁防銹底漆

勘誤表(2)

勘誤日期：112 年 3 月 6 日

| 頁次 | 位置     | 原文                                                        | 更正                                                        |
|----|--------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 8  | 5.13.2 | 依 CNS 15200-5-3 之杜邦式之規定，惟重錘質量為 500 g，落下高度 <u>500 cm</u> 。 | 依 CNS 15200-5-3 之杜邦式之規定，惟重錘質量為 500 g，落下高度 <u>500 mm</u> 。 |

國家標準勘誤表

(共 1 頁)

本標準非經本局同意不得翻印

## 塊砌水泥

勘誤表(1) 勘誤日期：112 年 3 月 6 日

| 頁次 | 位置      | 原文     | 更正      |
|----|---------|--------|---------|
| 9  | 22.1(c) | 淨重(g)。 | 淨重(kg)。 |

國家標準勘誤表

# 低電壓金屬閉鎖型配電箱

勘誤表(2)

勘誤日期：112 年 3 月 6 日

| 頁次 | 位置                                    | 原文                                                                           | 更正                                                                           |
|----|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 4  | 第 5 節<br>表 2 之「具備<br>條件」欄位下<br>方第 1 列 | 不得有以直徑 12.5 mm 之圓棒<br>能插入之孔或間隙。又由正上方<br>往 <u>下</u> 看時，不得有直視盤內主電<br>路之絕緣物之間隙。 | 不得有以直徑 12.5 mm 之圓棒<br>能插入之孔或間隙。又由正上方<br>往 <u>下</u> 看時，不得有直視盤內主電<br>路之絕緣物之間隙。 |
| 11 | 7.6.2 (1) (b)                         | 單相電路(單相三線式)<br>第 1 線      紅色<br>中性線 <u>黑色</u><br>第 2 線      藍色               | 單相電路(單相三線式)<br>第 1 線      紅色<br>中性線 <u>白色或灰色</u><br>第 2 線      藍色            |

(共 1 頁)

本標準非經本局同意不得翻印



## 袋裝乾拌無收縮水硬性水泥灰漿

勘誤表(1) 勘誤日期：112 年 3 月 6 日

| 頁次 | 位置   | 原文                                      | 更正                                      |
|----|------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| 8  | 11.3 | 依 <u>CNS 15635</u> 中可適用之節次，測定灰漿之早期高度變化。 | 依 <u>CNS 15634</u> 中可適用之節次，測定灰漿之早期高度變化。 |