


特性：

- 組成部分：本體、操作把手、閥帽、密封O環。
- 此型分歧閥主要當作差壓錶或差壓開關之隔離閥，分別控制高壓端、低壓端與高壓端之間的開與關。
- 應用場合除製程流體具強酸鹼、高黏度、雜質多、易結晶凝固外，其他氣體液體均可適用；主要用途當作壓力儀器之隔離閥，調節流速、洩壓與開關用。
- 此閥與差壓儀器及製程間之安裝方式是以導壓配管牙接完成。

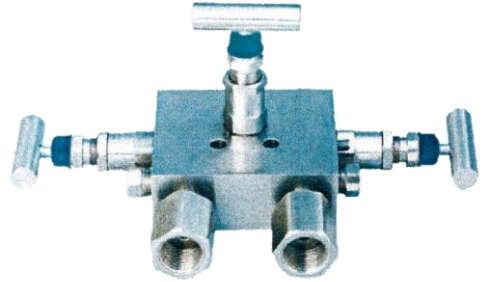

APV系列 - 由令牙口型分歧閥

規格說明：

最高耐溫

鐵氟龍(PTFE)180°C、
軟性石墨(Grafoil)280°C

最高耐壓

420kg/cm²(標準)；
700kg/cm²(選購)

本體及針狀桿材質

SS316、碳鋼、其他

閥帽材質

SS316、碳鋼

操作把手材質

SS316、碳鋼

密封O環材質

PTFE、Grafoil




儀器接續牙規

1/2"NPT 或其他




製程接續牙規

1/2"NPT、R(PT)、G(PF) 或其他

三通由令牙口型 ↓

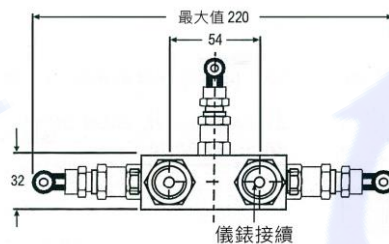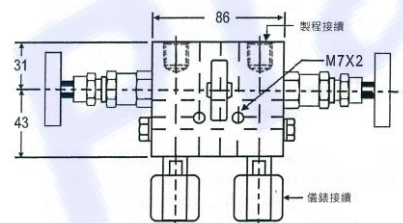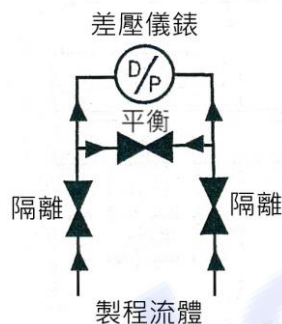

五通由令牙口型 ↓

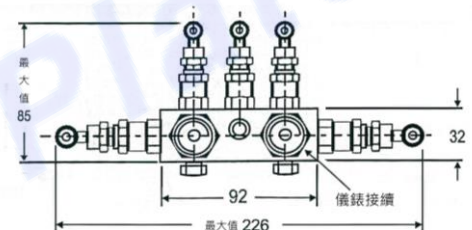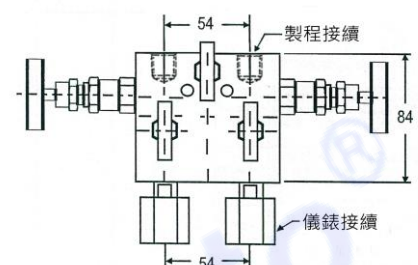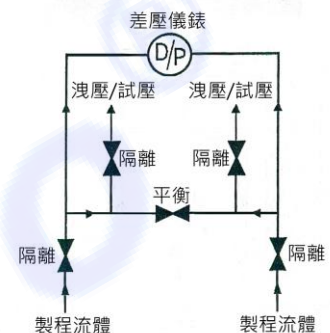

P.S 因產品更新設計及升級要求而變更尺寸不另行通知,訂貨時可來電確認以上尺寸有無變動。

如何選購：

完整序號						說明	
系列	APV					由令牙口型分歧閥	
型式	3					三通	
	5					五通	
本體及針狀桿材質	6					不鏽鋼316	
	C					碳鋼	
	O					其他	
閥帽材質	6					不鏽鋼316	
	M					碳鋼	
操作把手材質	6					不鏽鋼316	
	M					碳鋼	
密封O環材質	P					鐵氟龍PTFE	
	G					軟性石墨Grafoil	
儀器接續口徑	4					1/2"	
	O					其他	
儀器接續牙規	N					NPT	
	O					其他	
製程接續口徑	4					1/2"	
	O					其他	
製程接續牙規	N					NPT	
	R					PT(R)	
	G					PF(G)	
	O					其他	
洩壓/試壓孔	N					無 (標準)	
	Y					有 (附1/4"NPT塞頭)	

選型範例：

型號：	系列	-	型式	-	本體及針狀桿材質	-	閥帽材質	-	操作把手材質	-	密封材質	-	儀器口徑	-	儀器牙規	-	製程口徑	-	製程牙規	-	洩壓/試壓孔
Model：	APV	-	3	-	6	-	6	-	6	-	P	-	4	-	N	-	4	-	N	-	Y